

Технические условия
подключения к сети НИКС

1. Расположение оборудования, участвующего в подключении:
 - 1.1. Сетевое оборудование Администратора размещается по адресу:
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7;
 - 1.2. Сетевое оборудование Пользователя размещается по адресу:
г. Черкесск, ул. Первомайская, д. 30;
2. Технические параметры:
 - 2.1. Пропускная способность на порту доступа: 300 Мбит/с;
 - 2.2. Физические параметры подключения: 1000BASE-LX;
 - 2.3. При организации доступа к ресурсам сети НИКС, обмене трафиком с сетью НИКС, российскими и зарубежными научно-образовательными сетями должна быть обеспечена поддержка протокольных стеков IPv4 (RFC791) и IPv6 (RFC2460).
3. Схема организации связи и разграничение зон ответственности Сторон.
Точка разграничения зон ответственности Сторон определяется Схемой организации связи (Рис. 1).

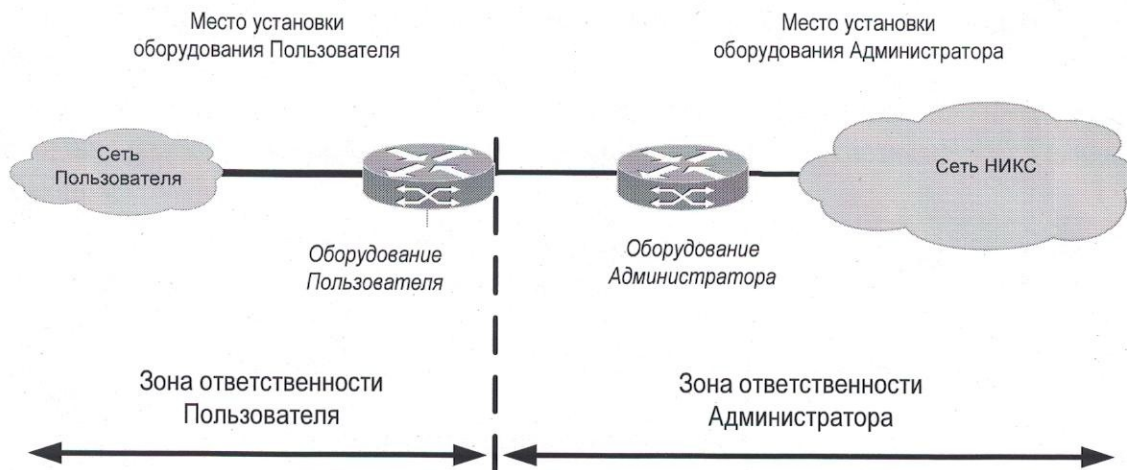


Рис. 1. – Схема организации связи

От Администратора
Заместитель директора по экономике,
финансам и цифровой трансформации
А.В. Нарукавников

От Пользователя
Ректор
Р.М. Кочкаров